


**Biochem. Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5)** basierend auf dem Durchschnitt der Jahresmittelwerte von 2014 - 2018 in mg/l (maximal die letzten drei Messjahre)

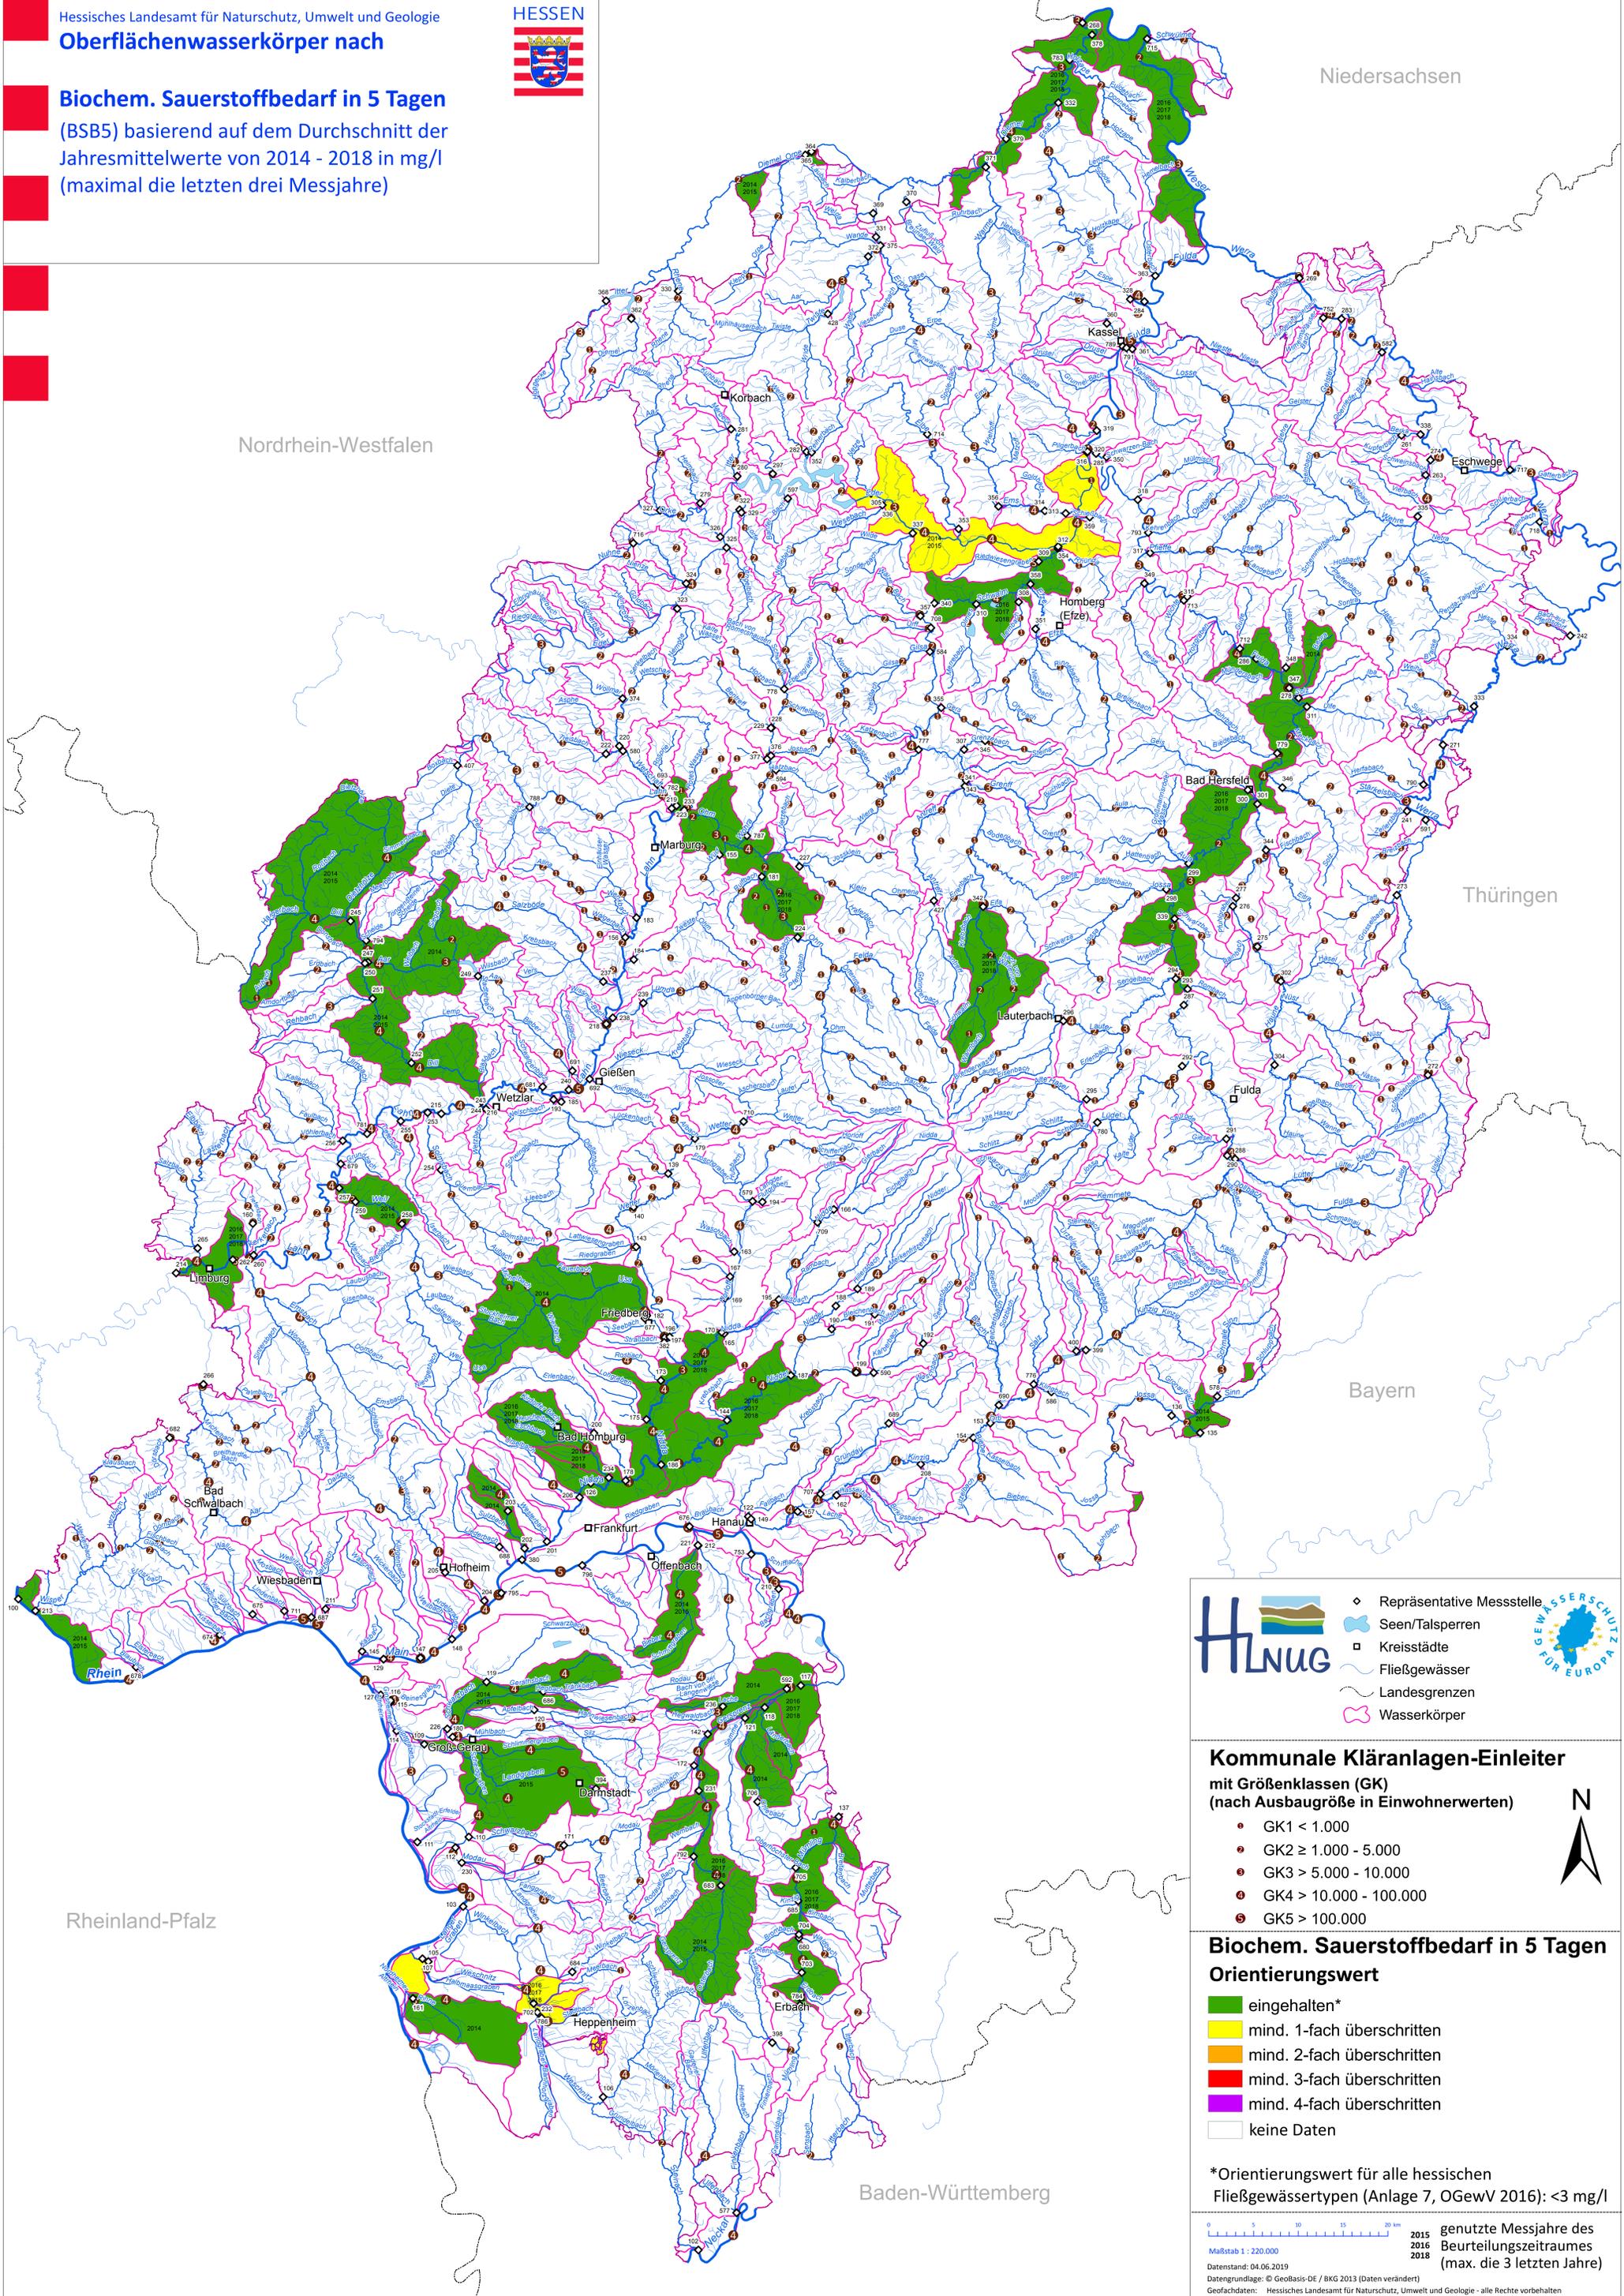

- ◇ Repräsentative Messstelle
- Seen/Talsperren
- Kreisstädte
- Fließgewässer
- Landesgrenzen
- Wasserkörper

**Kommunale Kläranlagen-Einleiter mit Größenklassen (GK)**  
 (nach Ausbaugröße in Einwohnerwerten)

- GK1 < 1.000
- GK2 ≥ 1.000 - 5.000
- GK3 > 5.000 - 10.000
- GK4 > 10.000 - 100.000
- GK5 > 100.000

**Biochem. Sauerstoffbedarf in 5 Tagen Orientierungswert**

- eingehalten\*
- mind. 1-fach überschritten
- mind. 2-fach überschritten
- mind. 3-fach überschritten
- mind. 4-fach überschritten
- keine Daten

\*Orientierungswert für alle hessischen Fließgewässertypen (Anlage 7, OGWV 2016): <3 mg/l