




Chlorid

basierend auf dem Durchschnitt der Jahresmittelwerte von 2014 - 2018 in mg/l (maximal die letzten drei Messjahre)

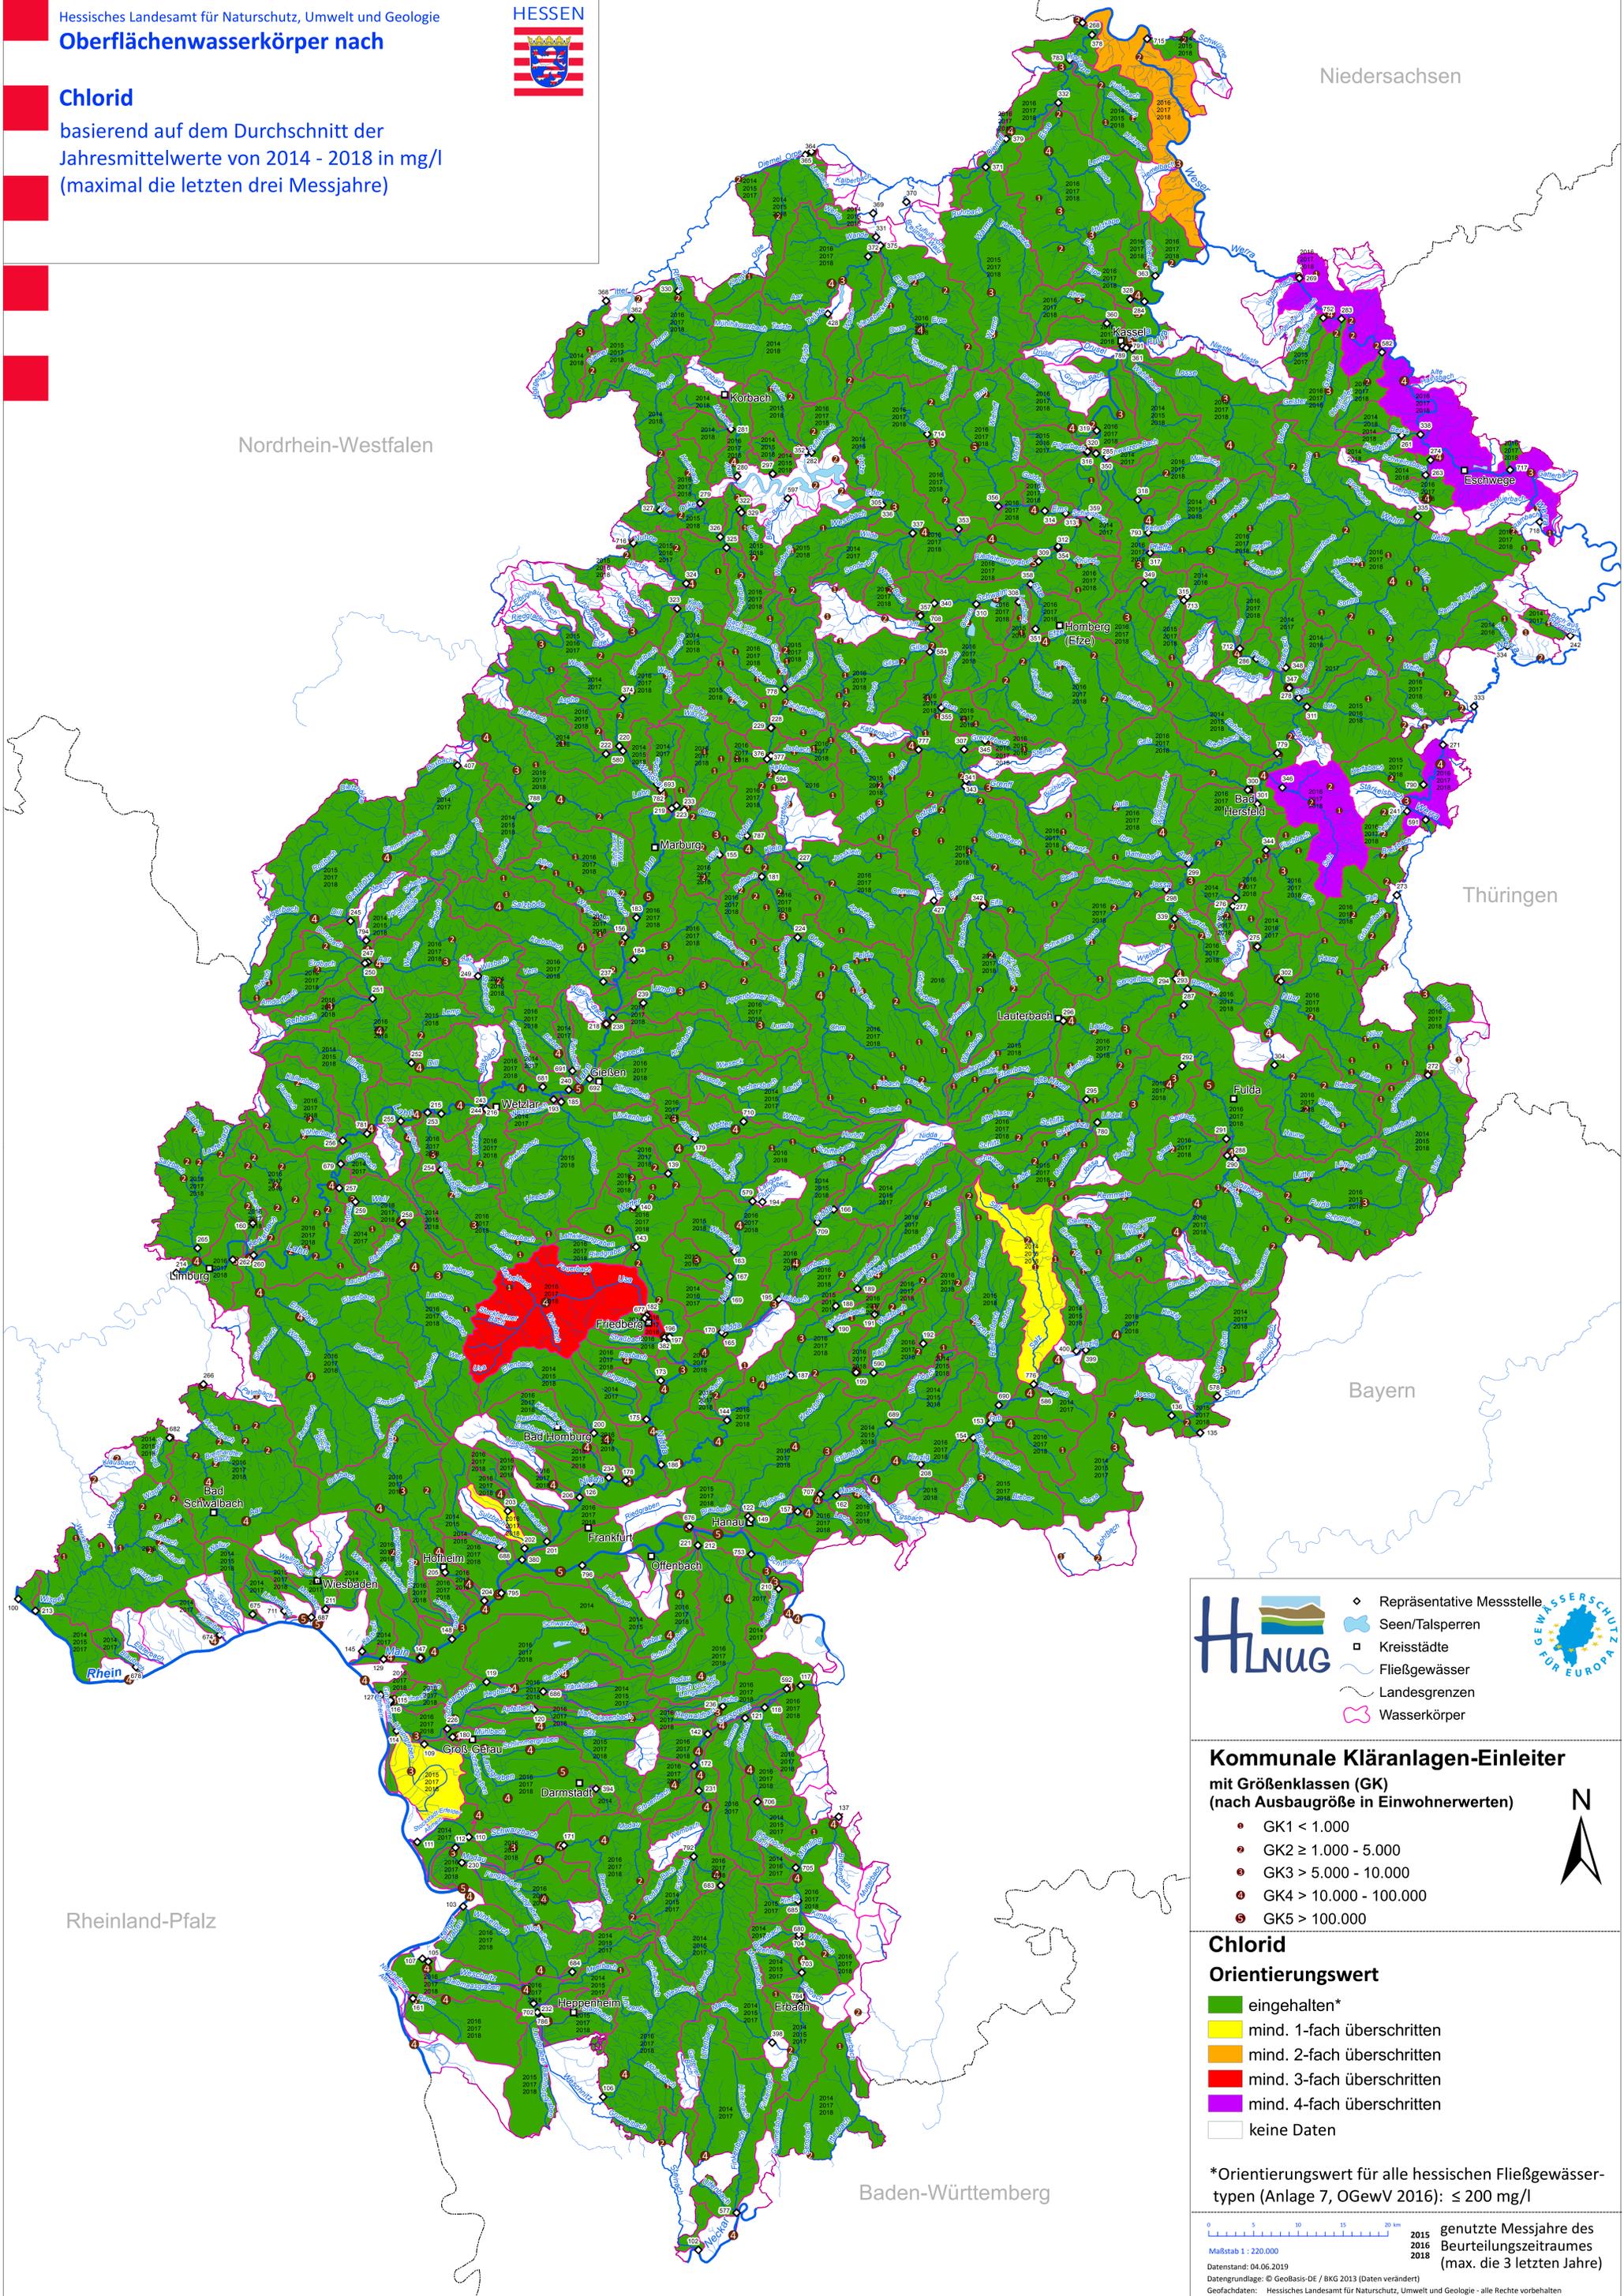

HLNUG  

-  Repräsentative Messstelle
-  Seen/Talsperren
-  Kreisstädte
-  Fließgewässer
-  Landesgrenzen
-  Wasserkörper

Kommunale Kläranlagen-Einleiter mit Größenklassen (GK) (nach Ausbaugröße in Einwohnerwerten)

-  GK1 < 1.000
-  GK2 ≥ 1.000 - 5.000
-  GK3 > 5.000 - 10.000
-  GK4 > 10.000 - 100.000
-  GK5 > 100.000



Chlorid Orientierungswert

-  eingehalten*
-  mind. 1-fach überschritten
-  mind. 2-fach überschritten
-  mind. 3-fach überschritten
-  mind. 4-fach überschritten
-  keine Daten

*Orientierungswert für alle hessischen Fließgewässertypen (Anlage 7, OGWV 2016): ≤ 200 mg/l